

ООО «РЕМКОМ»
Тел./факс: +375 (2233) 7-00-91, 7-33-77
E-mail: remkom@remkom.by
www.remkom.by

ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЯН
ПС-5Ф
(ПС-5 «Фермер»)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЯПБ.14.00.00.000 РЭ

1. Общие сведения.

1.1. Руководство по эксплуатации предназначено для описания изделия и его составных частей, правил эксплуатации и хранения, технического обслуживания, возможных неисправностей и методов их устранения.

1.2. Протравливатель семян ПС-5Ф (или ПС-5 «Фермер») (далее «протравливатель») предназначен для обработки семян сельскохозяйственных культур пестицидами с целью уничтожения наружной и внутренней инфекции, а также их смесями с микроудобрениями и стимуляторами роста.

1.3. Протравливатель может работать с пестицидами всех препаративных форм, разрешенными к применению в сельском хозяйстве.

1.4. Протравливатель предназначен для эксплуатации в условиях сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь и стран СНГ в помещениях категорий В1-В4 по НПБ 5, в пожароопасных зонах класса П-II по ПУЭ и не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах по ПУЭ.

1.5. По степени защиты от поражения электрическим током протравливатель относится к изделиям класса I по ГОСТ 12.2.007.0.

2. Устройство и работа протравливателя.

Общее устройство протравливателя показано на рис. 1А и 1Б, а основных узлов – на рис. 2-6.

2.1. Протравливатель семян ПС-5 Фермер (рис. 1А, Б) представляет собой автоматическую машину с электроприводом основных механизмов и состоит из следующих сборочных единиц: бункера 8 для засыпки семян, камеры протравливания 20, бака 2 для рабочей жидкости, насоса 4, блока 17 управления потоком жидкости, регулятора объема подаваемой жидкости 12 и пульта управления 23. Сборочные единицы смонтированы на раме 1, установленной на колеса 5 и 6 с пневматическими шинами.

В камере протравливания установлена двухдисковая форсунка, привод которой осуществляется от электродвигателя 21. Форсунка обеспечивает дробление жидкости на капли и нанесение их на семена, транспортируемые шнеком.

Бачок 10 заполняется чистой водой и предназначен для промывки системы и мытья рук оператора. Протравливатель перемещают вручную за рукоятку 11. В процессе работы машина не должна перемещаться, что обеспечивается зацеплением тормозной муфты 22 и полумуфты переднего правого колеса.

2.2. Протравливатель выполняет следующие технологические операции: приготовление рабочей жидкости, протравливание семян, промывка гидрокommunikаций.

2.3. Подача семян и рабочей жидкости в камеру протравливания синхронизирована с помощью датчика 19 уровня семян, который смонтирован на бункере семян. Датчик управляет приводом насоса.

2.4. Протравливатель работает в двух режимах:

- режим настройки («Н.») – для проверки электрооборудования, настройки и регулировки механизмов и систем, приготовления рабочей жидкости, промывки гидрокommunikаций;

- автоматический режим («А») – протравливание семян.

2.5. Описание, принцип работы и обслуживание насоса приведены в паспорте на насос.



Рис. 1А. Протравливатель ПС-5Ф. Вид слева.

1 – рама; 2 – бак для рабочей жидкости; 3 – регулятор дозирования зерна; 4 – насос; 5 – колеса приводные; 6 – колеса управляющие; 7 – ящик ЗИП; 8 – бункер зерновой; 9 – фильтр линии всасывания; 10 – бачок; 11 – рукоятка поворота управляющих колес; 12 – регулятор потока жидкости.



Рис. 1Б. Протравливатель ПС-5Ф. Вид справа.

16 – делитель потока; 17 – блок управления потоком жидкости; 18 – привод шнека; 19 – датчик уровня зерна; 20 – камера протравливания; 21 – двигатель привода форсунки; 22 – муфта тормоза; 23 – пульт управления.

Работа протравливателя в автоматическом режиме "А".

Перед началом работы необходимо заполнить бункер семенами. Емкость бункера составляет $0,25 \text{ м}^3$ (около 4-х мешков). Ручки кранов блока управления потоком жидкости должны быть установлены в положение режима «Протравливание» (см. табл. 1). Переключатель 4 (рис. 4) на пульте управления установить в положение "А". При подаче энергии включаются двигатели насоса, шнека и форсунки. Для дозирования зерна используется окно 8 (рис.2), проходное сечение которого регулируется заслонкой 7, перемещаемой винтом 6 и маховичком 5. Семена перемещаются шнеком к камере протравливания, а рабочая жидкость поступает на форсунку 4. Начинается процесс протравливания. В камере протравливания на семена наносится рабочая жидкость. Для улучшения качества покрытия семян пестицидом на шнеке установлены лопатки 3, обеспечивающие увеличение пористости зернового потока и времени пребывания семян в зоне обработки. Дальнейшая обработка семян проводится в процессе их движения по шнеку за счет перемешивания. Выгрузка протравленных семян в мешки обеспечивается посредством делителя потока.

При снижении уровня семян ниже датчика выключаются двигатель насоса.



Внимание! Запрещается очищать бункер и прикасаться к датчику при включенном автоматическом режиме работы.

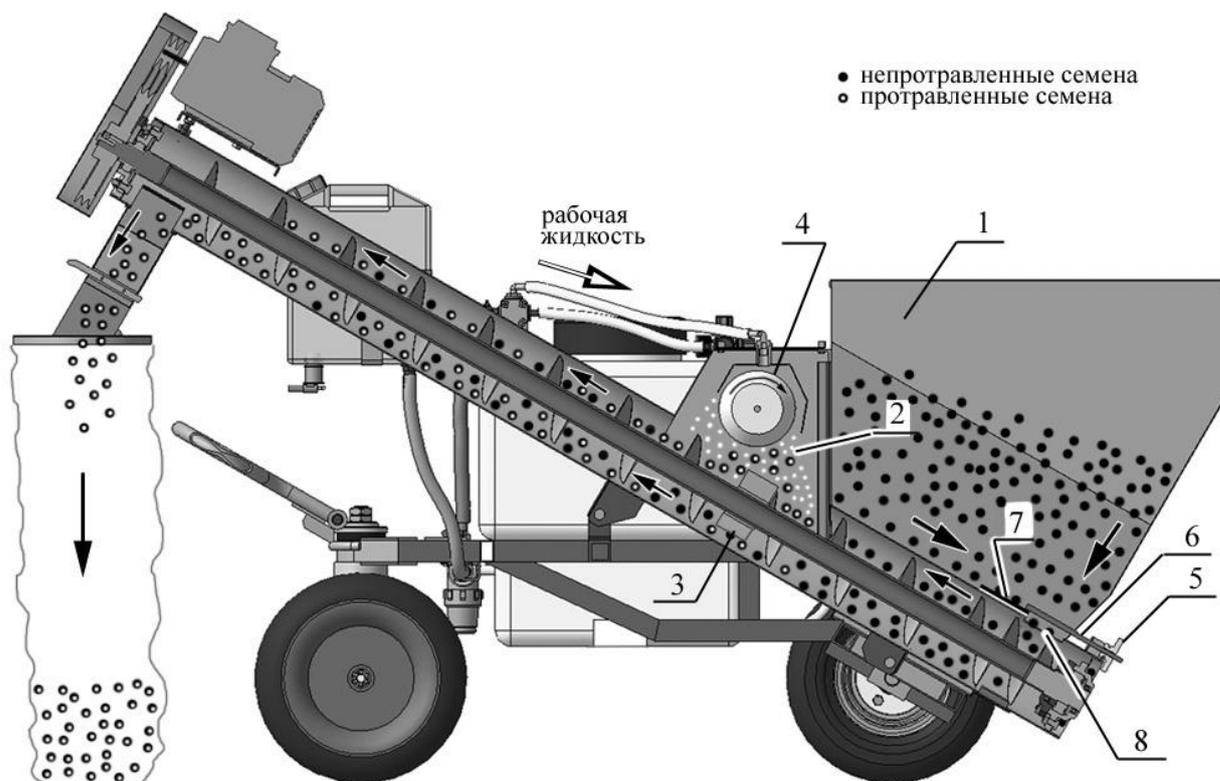


Рис. 2. Схема технологическая.

1 - бункер; 2 – камера протравливания; 3 – лопатки встряхивателя; 4 - форсунка; 5 – маховичок регулировочный; 6 – винт регулировочный; 7 – заслонка дозатора зерна; 8 – окно дозирочное.

Порядок настройки систем дозирования семян и жидкости (режим «Н») приведен в разделе 5 настоящего руководства.

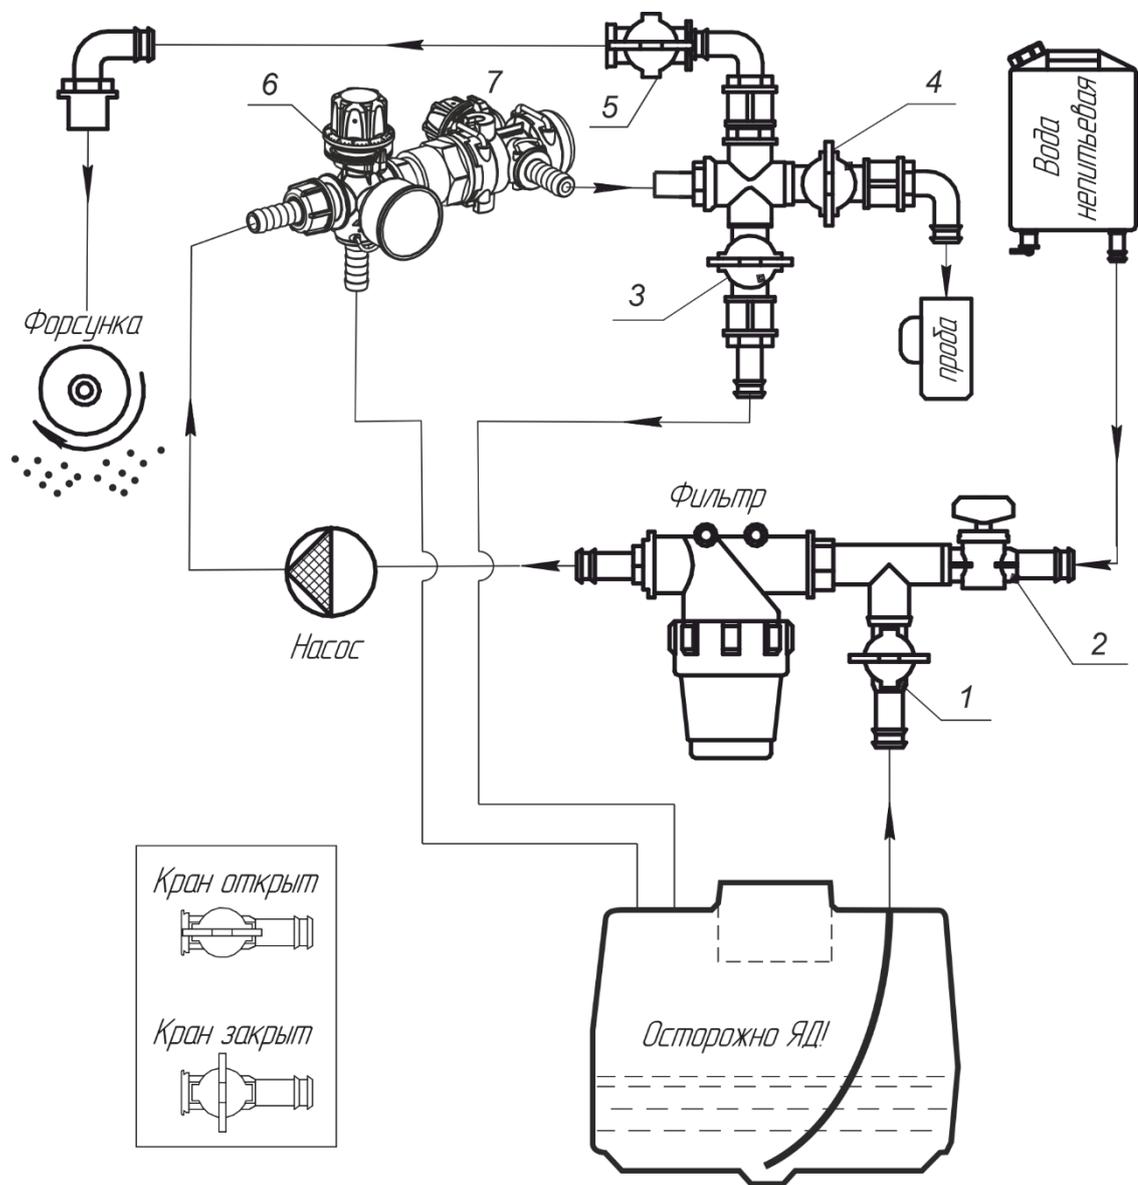


Рис. 3. Схема гидравлическая.
1-5 – краны; 6-7 - дроссельные регуляторы потока

Таблица 1. Положения рукояток кранов гидросистемы протравливателя.

Режим работы	Кран 1	Кран 2	Кран 3	Кран 4	Кран 5
Протравливание	Открыт	Закрыт	Закрыт	Закрыт	Открыт
Настройка по жидкости	Открыт	Закрыт	Закрыт	Открыт	Закрыт
Перемешивание	Открыт	Закрыт	Открыт	Закрыт	Закрыт
Промывка	Закрыт	Открыт	Открыт	Закрыт	Закрыт

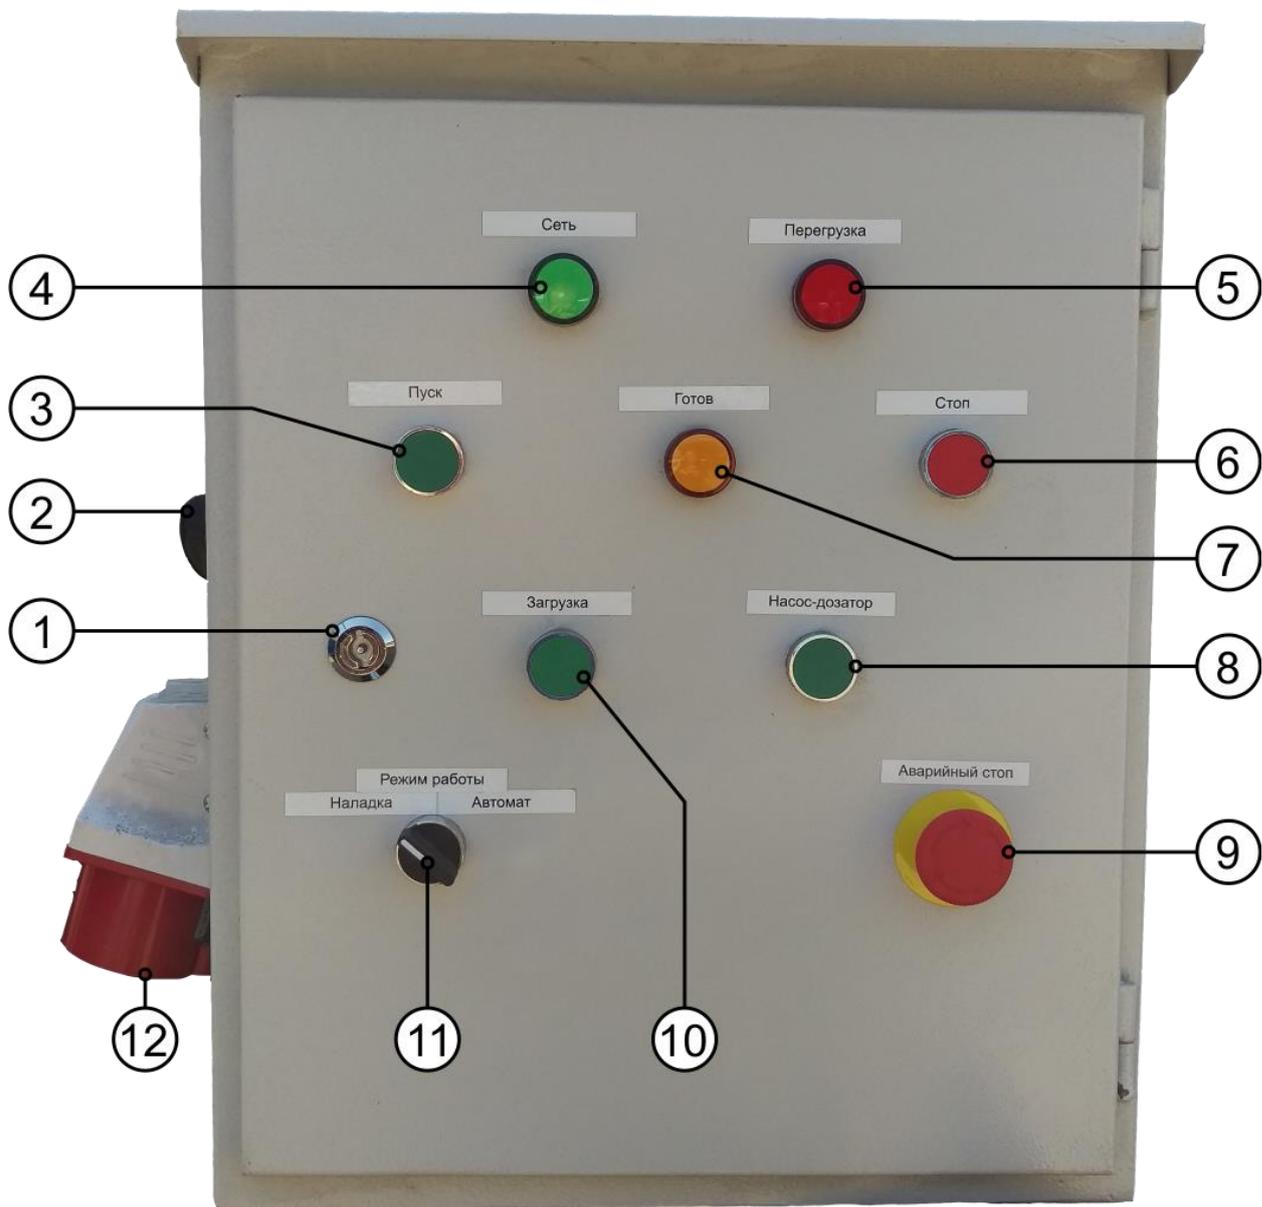


Рис. 4. Пульт управления.

- 1 – замок крышки;
- 2 – выключатель;
- 3 – кнопка «Пуск»
- 4 – лампочка «Сеть»;
- 5 – лампочка «Перегрузка»;
- 6 – кнопка «Стоп»;
- 7 – лампочка «Готов»;
- 8 – кнопка «Насос»;
- 9 – аварийный стоп;
- 10 - кнопка «Загрузка»;
- 11 – переключатель режимов работы;
- 12 – розетка 380В.

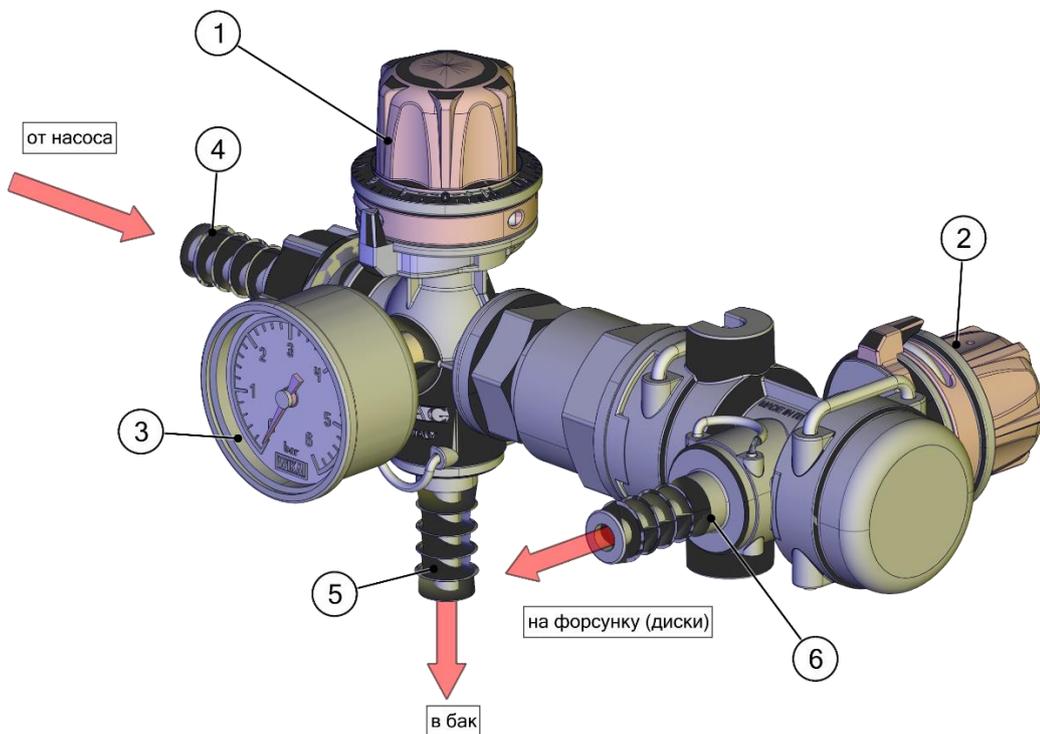


Рис. 5. Регулятор потока жидкости.

1,2 – регуляторы давления; 3 – манометр; 4 – штуцер подвода жидкости от насоса; 5 – штуцер слива излишков жидкости; 6 – штуцер отвода жидкости к форсунке.

Регулятор потока (рис.5) обеспечивает подачу необходимого количества жидкости в камеру протравливания за счет регулировки давления в системе нагнетания и дросселирования магистрали. Рабочая жидкость поступает от насоса по штуцеру 4 в регулятор давления 1. Вращая лимб устанавливают требуемое давление, контролируемое по манометру 3. Излишки жидкости через штуцер 5 сбрасываются в бак, обеспечивая перемешивание. Затем, вращая лимб регулятора давления 2, производят точную настройку количества дозируемой в камеру протравливания жидкости.

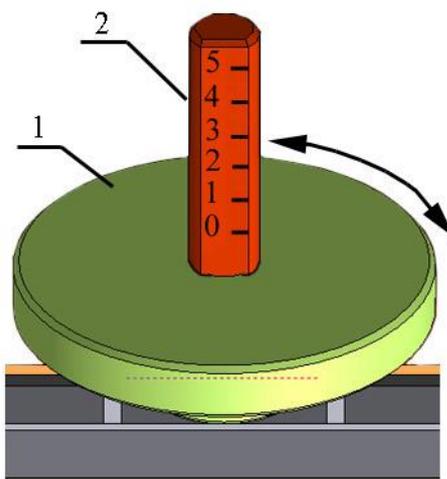


Рис. 6. Регулировка производительности по зерну.

1 – маховичок; 2 – винт со шкалой.

Описание настройки протравливателя приведено в разделе 5.

3. Техническая характеристика протравливателя ПС-5 «Фермер»

Техническая характеристика протравливателя приведена в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
1	Марка		ПС-5Ф
2	Тип		камерный
3	Производительность за 1 час (на пшенице): - основного времени - эксплуатационного времени	т/час	1-5 0,7-3,4
4	Полнота протравливания	%	100±20
5	Механическое повреждение семян, не более	%	0,5
6	Увеличение влажности семян, не более	%	1,0
7	Неравномерность подачи семян в камеру протравливания, не более	%	±5
8	Неравномерность подачи рабочей жидкости в камеру протравливания, не более	%	±5
9	Емкость бака, не менее	л	120
10	Тип насоса		мембранный
11	Производительность насоса, не более	л/мин	11,0
12	Рабочее давление жидкости, не более	МПа	0,3
13	Транспортная скорость, не более	м/мин	-
14	Рабочая скорость движения, не более	м/мин	-
15	Напряжение сети	В	380±20
16	Потребляемая мощность, не более	кВт	1,4
17	Масса сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов, не более	кг	250
18	Количество обслуживающего персонала:	чел.	2
19	Габаритные размеры в рабочем положении: - длина - ширина - высота	мм	2300 1270 1470
20	Наработка на отказ II группы сложности, не менее	ч	200
21	Ежесменное оперативное время технического обслуживания, не более	чел-ч	0,2
22	Срок эксплуатации, не менее	лет	10
23	Ресурс до списания, не менее	ч	2000
24	Удельный расход электроэнергии, не более	кВт/т	0,42

4. Правила безопасности.

- 4.1. Протравливание, хранение, перевозка семян и загрузка их в сеялки производится в соответствии с требованиями СанПиН от 27.09.2012 № 149 «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».
- 4.2. К работе с протравливателем допускается рабочий персонал, прошедший специальную подготовку и знающий требования настоящего руководства по эксплуатации и Санитарные нормы и правила "Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений" от 27.09.2012 №149.
- 4.3. Запрещается допускать к работе женщин, лиц, не достигших 18-ти лет, и тех, кто не прошел инструктаж по технике безопасности при транспортировании, настройке, обкатке и эксплуатации протравливателя, а также других норм и правил, изложенных в данной инструкции.
- 4.4. Лица, допущенные к работе с протравливателем, должны пройти медицинский осмотр.
- 4.5. Лица, систематически работающие с протравливателем, должны подвергаться медицинскому осмотру не реже одного раза в 12 месяцев.
- 4.6. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью, респираторами и защитными очками.
- 4.7. Лица, работающие с протравливателем, должны соблюдать правила личной гигиены: руки перед работой смазывать вазелином, после окончания работы необходимо обмыть тело водой с мылом, спецодежду домой не уносить.
- 4.8. На месте работы запрещается принимать пищу и курить. Пищу следует принимать в специально отведенном месте. Перед едой необходимо снимать спецодежду, мыть руки и лицо.
- 4.9. Ежедневно, по окончании работы, защитные средства следует снимать, очищать и вывешивать для проветривания и просушки на открытом воздухе в течение 8-12 часов. Кроме того, спецодежда должна подвергаться периодической стирке по мере ее загрязнения, но не реже, чем через 6 рабочих смен.
- 4.10. Загрузку пестицидов, очистку бака, забор суспензии для анализа выполнять только в индивидуальных средствах защиты, придерживаясь правил личной гигиены согласно СанПиН от 27.09.2012 № 149.
- 4.11. При техническом обслуживании и ремонте машины необходимо использовать только исправный инструмент.
- 4.12. Тару от пестицидов необходимо утилизировать согласно СанПиН от 27.09.2012 № 149.
- 4.13. Категорически запрещается использовать в хозяйственных целях баки, ведра, бачки и другую тару из-под ядохимикатов.
- 4.14. При хранении протравленного семенного материала необходимо установить табличку "Протравлено".
- 4.15. Запрещается выполнять очистку бункера, рабочих органов протравливателя, промывку, дегазацию, а также регулировку и ремонт электрооборудования под напряжением.
- 4.16. Запрещается мыть протравливатель струей воды для исключения попадания ее на электрооборудование.
- 4.17. Запрещается подключать протравливатель к питающей сети с напряжением, отличным от указанного в табл. 2, не оборудованной защитным заземлением и УЗО.
- 4.18. Для подключения протравливателя к силовой электрической сети необходимо использовать пятиполюсную розетку, поставляемую в комплекте ЗИП, сертифицированный

кабель марки КГ5х1,5 с сечением медных токоведущих жил не менее 1,5 мм². Возможно применение кабеля другой марки, не уступающего по характеристикам указанному.

- 4.19. При появлении дыма или запаха, характерного для горячей изоляции, необходимо прекратить работу и отключить протравливатель от сети.
- 4.20. При появлении открытого пламени необходимо отключить протравливатель от сети и погасить пламя. В качестве средств пожаротушения следует использовать порошковый или углекислотный огнетушитель, асбестовое полотно, песок. При невозможности погасить открытое пламя необходимо вызвать пожарную службу по телефону 101.
- 4.21. Помещения, в которых эксплуатируются протравливатели, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ 04 и ППБ РБ 2.01.
- 4.22. Обработываемые протравливателем семена не должны содержать посторонних предметов, способных нарушить выполнение технологического процесса и привести к поломке составных частей.

5. Подготовка к работе, правила эксплуатации и регулировки.

5.1. Подготовка к работе.

5.1.1. Проверить комплектность протравливателя согласно разделу 9 данного Руководства и провести расконсервацию машины.

5.1.2. Проверить крепление сборочных единиц, деталей, шланговых соединений и обеспечить необходимый натяг ременной передачи. Проверить надежность крепления проводов к пульту управления.

5.1.3. Проверить наличие смазки в механизмах протравливателя согласно таблицы раздела 6 данного Руководства.

5.1.4. Проверить давление воздуха в шинах и при необходимости довести его до требуемого. Давление воздуха в колесах указано на шинах.

5.1.5. Перевести протравливатель из транспортного (машина может поставляться с отсоединенным шнеком) в рабочее положение.

Внимание: для того чтобы избежать поломки двигателя привода шнека при сборке, необходимо убедиться в отсутствии сторонних предметов в кожухе шнека.

5.1.6. Ввести в зацепление муфту 22 с полумуфтой колеса (рис. 1).

5.1.7. В случае необходимости переезда протравливателя муфту 22 вывести из зацепления. Толкая протравливатель вручную и управляя поворотными колесами, переехать в необходимое место.

5.1.8. Подсоединить кабель к протравливателю.

5.1.9. Проверить правильность подсоединения кабеля к электросети. При правильном подсоединении кабеля к электросети при переводе переключателя 4 (рис. 4) режимов работы в положение "А" направления вращения двигателей будут совпадать с направлением стрелок, нанесенных на кожухах и корпусе. В случае обратного вращения, поменяйте местами два каких-либо фазных провода кабеля питания.

5.2. Обкатка протравливателя.

5.2.1. Залить в бак 2 (рис. 1А) 50 – 60 литров воды, открыв крышку горловины. Обкатку необходимо проводить в режиме "Н".

5.2.2. Муфту 22 (рис. 1) ввести в зацепление, а рукоятки кранов гидросистемы установить в положение «Перемешивание» (табл. 1).

5.2.3. Установить автоматический выключатель пульта управления в положение "Включено", загорится лампочка 9 "Сеть".

5.2.4. При обкатке проверить работу электрооборудования и механизмов. Для этого:

- нажать кнопку 6 «Насос» – включится двигатель привода насоса. Нажать кнопку 7 «Стоп» – двигатель выключится;

- нажать кнопку 5 "Выгрузка" – включится двигатель шнека. Нажать кнопку 7 «Стоп» – двигатель выключится;

- проводить обкатку протравливателя в течение 5 минут. При работе механизмов не должно быть посторонних стуков и шумов.

- проверить степень нагрева двигателей и корпусов подшипниковых узлов. Температура их нагрева не должна превышать 60 градусов.

5.3. Настройка протравливателя.

5.3.1. Приготовление рабочей жидкости необходимой концентрации.

При применении для протравливания водо-растворимых препаратов норму внесения препарата необходимо принимать из расчета 7-10 литров водного раствора на одну тонну семян (если нет других рекомендаций поставщика пестицида).

При применении порошковидных препаратов (сп) норму внесения препарата необходимо принимать из расчета 10 литров рабочей жидкости на одну тонну семян (если нет других рекомендаций поставщика пестицида).

Для приготовления рабочей жидкости протравливателем ПС-5Ф, в зависимости от имеющихся препаратов и норм их внесения на тонну семян, используйте данные табл. 3.



Внимание. При использовании для протравливания порошковидных препаратов, в бак протравливателя должна заливаться готовая к применению суспензия, приготовленная во вспомогательных емкостях.

Таблица 3.

Вид препарата	Доза внесения препарата, q, л(кг)/т	Норма внесения рабочей жидкости, q _р , л/т	Количество препарата на объем бака*, Q, л (кг)
Жидкость	0,2	7	3,4
	0,4	7	6,8
	0,5	7	8,5
	1,0	7	17,0
	1,5	7	25,5
	2,0	7	34,0
	3,0	7	51,0
Порошок	1,0	7	17,0
	1,5	10	18,0
	2,0	10	24,0
	3,0	12	30,0

Объем бака протравливателя - 120 л.



Внимание: рабочая жидкость, приготовленная из порошковидных препаратов не должна иметь комков и посторонних твердых включений.

Пример: Заданная доза внесения порошковидного препарата q = 2 кг/т. По табл. 3 необходимое количество засыпаемого препарата на объем бака составит Q = 24 кг.

При выборе нормы внесения рабочей жидкости q_р и дозы внесения препарата q, не приведенных в табл. 3, количество препарата на объем бака Q можно определить по формуле:

$$Q = \frac{V_6 \cdot q}{q_p}$$

где Q – количество препарата на объем баков;

q_р – норма внесения рабочей жидкости на одну тонну семян, л/т;

V₆ – объем бака, л;

q – доза внесения препарата, л(кг)/т.

При использовании для протравливания жидких препаратов норма расхода рабочей жидкости q_р может устанавливаться в диапазоне 7... 10 л/т.

Пример: При дозе внесения жидкого препарата q = 0,5 л/т и норме расхода рабочей жидкости q_р = 7 л/т количества препарата Q на объем бака определяется:

$$Q = \frac{120 \cdot 0,5}{7} = 8,6 \text{ л}$$

Перемешать жидкость в баке. Для этого установить переключатель режимов работы 4 (рис. 4) в положение «Н». Краны и регулятор потока установить в положение «Перемешивание» (табл. 1). Нажать кнопку 6 «Насос». Перемешивание жидкости в баке необходимо проводить в течение 5-10 минут.

Нажмите кнопку 7 «Стоп» (рис. 4). Перемешивание жидкости прекратится.

Пример приготовления необходимого количества жидкости при неполном баке.

Количество семян, которое необходимо протравить $M=10$ т. Исходя из рекомендованной дозы внесения порошковидного препарата на тонну семян (например, $q = 1,5$ кг /т) определяем необходимое количество препарата:

$$Q = q \cdot M,$$

где M – количество протравливаемых семян, т.

Тогда: $Q = 1,5 \cdot 10 = 15$ (кг)

Объем рабочей жидкости, который необходимо приготовить, определяем:

$$V = q_p \cdot M,$$

где V – объем рабочей жидкости, которую необходимо приготовить, л;

q_p – количество рабочей жидкости, вносимой на 1 тонну семян, л/т.

Тогда: $V = 10 \cdot 10 = 100$ л

Для этого примера объем рабочей жидкости (вода + порошок) в баке должен составить 100 литров.

5.3.2. Настройка производительности протравливателя по семенам.

Настройку производительности протравливателя по семенам проводят с использованием табл. 4. Уточнение фактической производительности дозатора семян необходимо из-за воздействия на нее следующих факторов: влажность, насыпной вес и т.д. Поэтому фактическая производительность может отличаться от указанной в таблице 4.

Таблица 4.

Производительность протравливателя по семенам (т/ч)
в зависимости от деления шкалы дозатора

Культура	Деление шкалы					
	1	2	3	4	5	6
Пшеница	0,5	1,4	2,3	3,2	4,1	5,0
Ячмень	0,3	0,7	1,1	1,6	2,1	2,5
Овёс	0,1	0,5	0,9	1,4	1,8	2,2
Рожь	0,4	1,3	2,0	2,9	3,5	4,2
Лён	0,4	1,3	2,1	3,0	3,6	4,4
Горох	0,4	1,4	2,3	3,2	4,1	5,0
Рапс	0,5	1,3	2,1	2,9	3,7	4,5
Подсолнечник	0,2	0,6	1,0	1,4	1,8	2,2

Перед регулировкой необходимо подготовить мешки для взятия и взвешивания проб семян. Точность измерения производительности дозатора семян увеличивается с увеличением объема тары.

Для отбора проб выполнить следующее:

- установить заслонку дозатора семян в необходимое положение, совместив метку шкалы 2 с верхней плоскостью маховичка 1 (рис. 6);
- заполнить половину бункер семенами (два мешка);
- установить ручки кранов блока управления потоком жидкости (табл. 1) в положение «Перемешивание»;
- муфту 22 (рис. 1) ввести в зацепление;
- навесить на делитель потока шнека два мешка и закрепить фиксаторами;
- перевести переключатель 4 режимов работы (рис. 4) в положение "А".
- при стабильном режиме работы (непрерывная выгрузка семян) перевести рычаг делителя потока 16 (рис.1) на пустой мешок и взять пробу;
- взятие пробы провести в трехкратной повторности;
- найти среднюю фактическую производительность дозатора семян протравливателя по формуле:

$$P_{\phi} = 3,6 \frac{m_1 + m_2 + m_3}{t_1 + t_2 + t_3},$$

где: P_{ϕ} – фактическая среднеарифметическая производительность дозатора семян, т/час;
 m_1, m_2, m_3 – масса семян первой, второй и третьей пробы, кг;
 t_1, t_2, t_3 – время взятия первой, второй и третьей пробы, сек.

- перевести переключатель 4 режимов работы в положение "Н". Все механизмы выключатся.

В случае необходимости корректировки, производительность протравливателя по семенам можно изменить, переместив заслонку дозатора семян. Затем необходимо повторить операции п. 5.3.2.

5.4. Регулирование подачи жидкости.

Подачу жидкости системой дозирования Q_d вычисляют в зависимости от нормы расхода рабочей жидкости q_p и вычисленного значения средней фактической производительности P_{ϕ} по семенам.

Подачу жидкости Q_d можно определить по формуле:

$$Q_d = \frac{P_{\phi} \cdot q_p}{60},$$

где Q_d – подача жидкости, л/мин;

P – производительность протравливателя, т/час.

Пример: При производительности протравливателя 5 т/час и при норме внесения рабочей жидкости 10 л/т подача дозатора составит:

$$Q_d = \frac{5 \cdot 10}{60} = 0,84 \text{ л/мин}$$

При настройке необходимо определить по таблице 5 деление шкалы на лимбах регуляторов потока 1 и 2 (рис.5), при котором будет обеспечена требуемая подача рабочей жидкости. Рекомендуется использовать меньшее давление в системе нагнетания, т.к. при этом большее количество жидкости от насоса будет направлено на перемешивание. Между каждыми двумя основными делениями на лимбе имеется четыре дополнительных деления, которые могут использоваться при уточняющей подстройке системы дозирования жидкости.

Таблица 5. Подача рабочей жидкости, Q_d , л/мин

Лимб 1	Лимб 2								
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 bar	0,20	0,22	0,26	0,45	0,61	0,80	1,00	1,20	1,45
1,5 bar	0,25	0,27	0,46	0,65	0,80	1,00	1,20	1,32	1,62

Пример. В соответствии с примером предыдущего раздела необходимо обеспечить производительность по жидкости $Q_d = 0,84$ л/мин. Для этого можно установить лимб 1 на деление соответствующее показанию манометра давлению 1 bar, а лимб 2 между делениями 8 и 8,5. При установке лимба 1 на деление соответствующее показанию манометра давлению 1,5 bar необходимо лимб 2 разместить между делениями 7 и 7,5. Предпочтительно выбрать работу на меньшем давлении, для уменьшения нагрузки на насос.



Внимание. В связи с тем, что данные таблицы 5 соответствуют результатам стендовых испытаний на воде, обязательно необходимо сделать проверку на приготовленной рабочей жидкости. Подача дозатора не должна отличаться от заданной более чем на $\pm 5\%$.

Для отбора проб выполнить следующее:

- установить ручки кранов блока управления потоком жидкости (табл. 1) в положение «Перемешивание»;
- установить указатели лимбов на деления шкал, которые соответствуют выбранной подаче рабочей жидкости;
- установить переключатель 4 режимов работы (рис. 4) в положение "Н" и нажать кнопку б «Насос». Жидкость подается к блоку управления потоком и сливается обратно в бак. Дождитесь установившегося режима работы системы;
- установить мерный стакан под патрубок отбора проб;
- перевести краны в положение «Настройка по жидкости»;
- контроль времени начать с момента подачи рабочей жидкости в мерный стакан (поставляется в составе комплекта ЗИП). Сбор жидкости проводить в течение 1 минуты.
- перевести ручки кранов в положение «Перемешивание».
- зафиксировать объем жидкости в мерном стакане (по его шкале);
- рабочую жидкость из мерного стакана вылить в бак протравливателя через заливную горловину;

Если полученная фактическая производительность системы дозирования отличается от необходимой более чем на 5 %, подрегулируйте ее и повторите взятие пробы.

5.5. Правила эксплуатации.

5.5.1. Протравливатель может работать в следующих режимах:

- режим приготовления рабочей жидкости;
- режим обработки семян пестицидом (основной режим);
- режим настройки;
- режим промывки гидросистемы.

5.5.2. Режим приготовления рабочей жидкости описан в разделе 5.3.1.

5.5.3. Основной режим.

После настройки дозатора семян и дозатора жидкости переведите ручки кранов блока управления в положение «Протравливание» (табл. 1), а переключатель режимов работы в положение автоматического режима "А".

В процессе эксплуатации для обеспечения качественной обработки семян периодически контролируйте фактическую производительность протравливателя, которая может изменяться в случаях его засорения или наличия посторонних предметов.

5.5.4. Режим настройки описан в разделах 5.3 и 5.4.

5.5.5. Режим промывки гидросистемы.

Переведите ручки кранов блока управления в положение «Промывка» (табл. 1), а переключатель режимов работы в положение «Н». Настройте систему дозирования жидкости на максимальную производительность. Нажмите кнопку б (рис. 4) пульта управления и дайте насосу поработать в течение одной минуты. Особенностью данной машины является то, что для промывки гидросистемы нет необходимости сливать остатки рабочей жидкости из бака.

5.6. Датчики уровня: технические характеристики и регулировка.

5.6.1. В качестве датчиков уровня семян в бункере предварительного накопления используются бесконтактные емкостные программируемые выключатели ВБ1П.30М.130.15.12.5.Z.

Каждый выключатель имеет программируемый таймер, обеспечивающий установку требуемого времени задержки включения или выключения при обнаружении объекта, либо работу без задержки. Он обеспечивает возможность программного изменения расстояния срабатывания.

Выключатель выполняет дополнительно следующие функции:

- Выбор режима работы с задержкой включения/ выключения, работы без задержки.
- Просмотр заданного времени задержки.
- Восстановление всех настроек предприятия-изготовителя.

5.6.2. Настройки предприятия-изготовителя:


- Расстояние срабатывания (Sn) 15 мм
- Гарантированный интервал срабатывания.....(0... 10,8) мм
- Задержка включения не установлена
- Задержка выключения..... 5 с

Возможные настройки потребителя:

- Расстояние срабатывания от 0 мм до 1,5Sn
- Задержка включения от 0 с до 2 ч
- Задержка выключения..... от 0 с до 2 ч
- Состояние выхода нормально разомкнут
..... нормально замкнут
- Коммутирующий элемент реле
- Напряжение питания постоянное (90...250) В
..... переменное (90...250) В
- Ток нагрузки максимальный 3,0 А (230 В)
- Потребляемый ток не более 20 мА
- Частота срабатывания максимальная 1,0 Гц
- Степень защиты IP67
- Диапазон раб. температур - 25°C...+70°C
- Масса 0,20 кг
- Материал корпуса латунь
- Способ подключения..... кабель 5 х 0,75 мм³
- Крутящий момент при затягивании гаек не более 50 Нм.

5.6.3. Схема подключения:

Внимание!

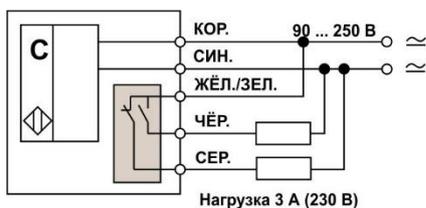

1. Выключатель не имеет защиты от короткого замыкания в нагрузке и провода заземления.
2. Приведенная схема подключения является частной. При эксплуатации значение коммутируемого напряжения и род тока не обязательно должны совпадать напряжением питания выключателя.


Настраиваемые параметры для протравливателя ПС-5Ф приведены в таблице.

Датчик уровня	Режим работы	Время задержки срабатывания	Расстояние срабатывания
Нижний	Задержка на отключение	3 сек.	Проверить через бункер
См. подпункт РЭ	5.6.6	5.6.5	5.6.4

5.6.4. Установка нового значения расстояния срабатывания:




Одновременно нажать кнопки А и Б и удерживать их пока не начнет светиться индикатор режима зеленого цвета. После отпускания кнопок будет установлен режим изменения расстояния срабатывания.



Для уменьшения расстояния срабатывания нажмите кнопку А. При каждом нажатии кнопки будет вспыхивать индикатор состояния зеленого цвета.

Расстояние срабатывания может быть установлено равным нулю. При этом произойдет переключение реле выключателя и выключатель перестанет реагировать на объекты воздействия. Будет светиться индикатор состояния зеленого цвета. Данный режим может быть использован при настройке оборудования.

Чтобы вернуть выключатель в рабочий режим, требуется увеличить расстояние срабатывания



Для увеличения расстояния срабатывания нажмите кнопку Б. При каждом нажатии кнопки будет вспыхивать индикатор состояния зеленого цвета.

Не рекомендуется увеличивать расстояние срабатывания более 1,5Sn.

При установлении предельного расстояния срабатывания будет светиться индикатор состояния красного цвета. Данный режим может быть использован при настройке оборудования.

Чтобы вернуть выключатель в рабочий режим, требуется уменьшить расстояние срабатывания.




После задания нужного расстояния срабатывания нажмите кратковременно обе кнопки А и Б. Выключатель перейдет в рабочий режим и сохранит новое значение расстояния срабатывания.

Будет светиться индикатор состояния зеленого цвета.


5.6.5. Установка времени задержки срабатывания:



Одновременно нажать кнопки А и Б и удерживать их пока не начнет светиться индикатор режима красного цвета. После отпускания кнопок будет установлен режим задания времени задержки срабатывания.



При нажатии на кнопку А устанавливаются минуты задержки (одно нажатие - одна минута). При каждом нажатии кнопки будет вспыхивать индикатор состояния зеленого цвета.



При нажатии на кнопку Б устанавливаются секунды задержки (одно нажатие - одна секунда). При каждом нажатии кнопки будет вспыхивать индикатор состояния зеленого цвета.

Например, требуется установить время задержки 7 мин и 15 с - нажмите 7 раз кнопку А и 15 раз кнопку Б.



После задания нужного времени нажмите кратковременно обе кнопки А и Б. Выключатель перейдет в рабочий режим и сохранит новое значение времени задержки срабатывания.


Будет светиться индикатор состояния зеленого цвета.

Если Вы войдете в режим установления времени задержки и выйдете из него без установки времени, будет задана нулевая задержка.


5.6.6. Выбор режима работы с задержкой включения или с задержкой выключения, работы без задержки.



Одновременно нажать кнопки А и Б и удерживать их пока не начнут светиться оба индикатора режима. После отпускания кнопок будет установлен режим выбора задержки срабатывания.




Для выбора задержки включения нажмите кнопку А. При этом будет светиться индикатор состояния красного цвета.



Повторным нажатием кнопки А задержка включения отменяется и задается режим работы без задержки. При этом будут светиться все индикаторы.



Для выбора задержки выключения нажмите кнопку Б. При этом будет светиться индикатор состояния зеленого цвета.



Повторным нажатием кнопки Б задержка выключения отменяется и задается режим работы без задержки. При этом будут светиться все индикаторы.



После выбора нужного режима работы нажмите кратковременно обе кнопки А и Б. Выключатель перейдет в рабочий режим. Будет светиться индикатор состояния зеленого цвета.

5.6.7. Просмотр заданного времени задержки


Просмотр заданного времени задержки



Одновременно нажать кнопки А и Б и удерживать их пока не погаснут индикаторы.



Удерживая кнопку А отпустить кнопку Б.



Повторно кратковременно нажать 1 раз кнопку Б.

Отпустить кнопку А.


После этого начнет мигать индикатор состояния зеленого цвета - одно мигание соответствует 1 с. Затем начнет мигать индикатор состояния красного цвета - одно мигание соответствует 1 мин. После - оба индикатора состояния - одно мигание соответствует 30 мин.

Например, установлена задержка 47 мин и 5 с - индикатор состояния зеленого цвета мигнет 5 раз, красного цвета - 17 раз, оба индикатора - 1 раз. После показа времени задержки выключатель автоматически переходит в рабочий режим. Для прерывания просмотра и досрочного входа в рабочий режим нажмите кратковременно обе кнопки А и Б.


Увеличение времени задержки на 1 час



Одновременно нажать кнопки А и Б и удерживать их пока не погаснут индикаторы.



Удерживая кнопку А отпустить кнопку Б.



Повторно кратковременно нажать 2 раза кнопку Б.


Отпустить кнопку А.

Выключатель автоматически перейдет в рабочий режим, при этом время задержки увеличится на 1 час.


Восстановление настроек предприятия-изготовителя



Одновременно нажать кнопки А и Б и удерживать их пока не погаснут индикаторы.



Удерживая кнопку А отпустить кнопку Б.



Повторно кратковременно нажать 5 раз кнопку Б.

Отпустить кнопку А.

Выключатель автоматически перейдет в рабочий режим с настройками предприятия-изготовителя, указанными в п. 2.1.

6. Техническое обслуживание.

6.1. Своевременный и качественный уход за протравливателем позволяет выяснить и устранить причины, которые приводят к его преждевременному износу и поломке, а также гарантирует безотказную работу в течение всего срока эксплуатации.

6.2. Виды и периодичность технического обслуживания указаны в таблице 6.

Таблица 6.

Виды и периодичность технического обслуживания.

Вид технического обслуживания	Периодичность, час
1. Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)	6 – 12
2. Техническое обслуживание № 1 (ТО-1)	60
3. Сезонное техническое обслуживание (СТО) при постановке на хранение и снятии с долговременного хранения.	Один раз в сезон

6.3. Перечень работ, которые выполняются при технических обслуживаниях, указаны соответственно в таблицах:

ЕТО - таблица 8

ТО-1 - таблица 9

Подготовка к долговременному хранению - таблица 10

Снятие с долговременного хранения - таблица 11.

6.3.1. После завершения работы необходимо очистить протравливатель от семян в такой последовательности:

- муфту тормоза ввести в зацепление;

- установить переключатель режимов работы в положение "Авт";

- продолжить протравливание до остановки подачи рабочей жидкости и отключения привода шнека;

- перевести переключатель режимов работы в положение «Н».

- выгрузить оставшиеся семена из шнека, нажав кнопку «Выгрузка», предварительно установив рукоятки кранов в положение «Перемешивание». После выгрузки семян нажать кнопку «Стоп».

6.3.2. После окончания протравливания необходимо:

- слить остатки рабочей жидкости из бака, для чего открутить пробку в днище бака, промыть бак сначала специальным раствором, а потом водой;

- отвинтив корпус фильтра, расположенного в линии всасывания, вынуть фильтрующий элемент и промыть чистой водой; собрать фильтр;

- промыть гидросистему, как указано в п. 5.5.5;

- установив рукоятки кранов в положение «Перемешивание», нажать кнопку «Насос» и в течение 1 минуты выгнать остатки жидкости из насоса и гидрокommunikаций;

- протереть наружные поверхности машины влажной ветошью.

Таблица 8.

Перечень работ, выполняемых при ЕТО

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приспособления, инструмент и материалы	Примечания
1. Очистить шнек от остатков семян и стенки камеры протравливания от грязи; очистку производить через лючки.	Наличие грязи и остатков семян не допускается	Ветошь, вода	
2. Проверить комплектность, техническое состояние и надежность затяжки наружных креплений машины. Замеченные неисправности устранить и при необходимости подтянуть резьбовые соединения	Машина должна быть комплектной, наружные болты и гайки надежно затянуты	Ключи 12х13, 14х17, 17х19, 22х24	
3. Слить остатки рабочей жидкости из бака, промыть бак водой.	Наличие остатков рабочей жидкости не допускается.	Ведро, вода	Слив провести в специально отведенном месте
4. Промыть фильтрующий элемент чистой водой в соответствии с п. 6.3.2	Наличие твердых частиц на сетке не допускается	Ведро, вода	
5. Промыть насос и гидрокоммуникации в соответствии с п. 5.5.5. Слить воду из бака.	Наличие остатков пестицида не допускается	Ведро	Слив провести в специально отведенном месте

Таблица 9.

Перечень работ, выполняемых при ТО-1

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приспособления, инструмент и материалы	Примечания
1. Очистить составные части машины от остатков семян, пыли, грязи и пестицидов.	Наличие пыли и грязи не допускается	Ветошь, вода, ведро.	Не допускается использование бензина или других растворителей лакокрасочных материалов.
2. Проверить комплектность, техническое состояние, надежность затяжки болтовых соединений машины.	Болты и гайки должны быть надежно затянуты.	Ключи 12х13, 14х17, 17х19, 22х24	
3. Выполнить перечень работ по ЕТО (табл. 8).			
4. Проверить натяжение клиновых ремней привода шнека.	Стрела прогиба ремня должна быть не более 3 мм при нагрузке 50 Н.	Ключи 12х13, 17х19, линейка	
5. Провести смазку согласно таблицы смазки (см. табл. 12)	Перед смазкой масленки должны быть тщательно очищены от пыли и грязи	Шприц рычажно-плунжерный, литол-24 ГОСТ 21150-87	

Перечень работ, выполняемых при подготовке к долговременному хранению

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приспособления, инструмент и материалы	Примечания
1. Промыть загрязненные рабочей жидкостью поверхности машины раствором хлорной извести (1 кг извести на 4 литра воды), обработать 3-10 % раствором хромсернистого натрия; протереть загрязненные места влажной ветошью. Через сутки обработанные поверхности промыть теплой мыльной водой.	Наличие пыли, грязи, пестицидов не допускается.	Ветошь, вода, хлорная известь, хромсернистый натрий.	Не допускается использование бензина или других растворителей лакокрасочных материалов.
2. На специально оборудованной площадке очистить стенки камеры протравливания от грязи. При этом проверьте техническое состояние распылителя и заслонки дозатора зерна.	Наличие грязи, трещин и других повреждений распылителя не допускается.	Ветошь, вода	
3. Выполните п.п. 1...5 табл. 9.			
4. Снять приводные ремни, промыть мыльной водой или обезжирить бензином, просушить, присыпать тальком и сдать на склад, указав номер машины, с которой они сняты.	Ремни должны быть чистыми и сухими	Ключи 12х13, 17х19 Ветошь, вода, мыло, бензин, тальк.	
5. Снять шланги, промыть, просушить, припудрить тальком, заглушить концы и сдать на склад указав номер машины, с которой они сняты. Штуцера подсоединительные закрыть пленкой.	Концы шлангов должны быть плотно заглушены.	Пробки, заглушки, шпагат, тальк, пленка полиэтиленовая.	
6. Провести техническую диагностику и определите техническое состояние насоса, распылителя, привода распылителя и шнека.		Ключи 7х9, 12х13, 14х17, 17х19, 22х24, 27х30	
7. Очистить электродвигатели и обдуть сжатым воздухом. Проверить и при необходимости заизолировать места повреждения электропроводки, очистить клеммы и смазать консистентной смазкой.	Наличие проводов с поврежденной изоляцией не допускается.	Компрессор, изолента, литол-24 ГОСТ 21150-87, ветошь	
8. Неокрашенные резьбовые поверхности и отверстия промыть, просушить, смазать.	Смазку нанести тонким слоем	Ветошь, промывочная жидкость, литол-24 ГОСТ 21150-87	Не требует расконсервации.
9. Зачистить места поврежденной краски, обезжирить и покрасить.	Краска должна соответствовать цвету машины.	Шлифовальная шкурка, эмаль АС-182, растворитель.	
10. Уменьшить давление в шинах ходовых колес и покрыть их поверхность защитным материалом.	Давление в шинах довести до 0,1 МПа (1 атм.). Покрытие нанести сплошным слоем.	Манометр МД-209	
11. Дверцы пульта управления закрыть и опломбировать, поставить машину на колесики и сдать на хранение.	Дверцы пульта управления должны быть плотно закрыты и опломбированы	Домкрат, пломбы.	

Таблица 11.

Перечень работ, выполняемых при снятии с долговременного хранения

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приспособления, инструмент и материалы	Примечания
1. Довести давление в шинах до 0,45 МПа и снять машину с колодок.		Насос, манометр шинный МД-209, домкрат	
2. Установить приводные ремни и отрегулировать их натяжение.	Выполните тех. требования п. 4 табл. 9.		
3. Проверить и при необходимости подтянуть ослабленные болтовые соединения	Составные части машины должны быть надежно закреплены	Ключи 12х13, 14х17, 17х19, 22х24, 27х30, 36х41	
4. Открыть дверцу пульта управления. Проверить и при необходимости затянуть винтовые соединения электрооборудования.	Все винтовые соединения должны быть надежно закреплены.	Отвертка	
5. Очистить смазанные части машины (неокрашенные резьбовые поверхности и отверстия).		Щетка, ветошь	
6. Подготовить протравливатель к работе.	Подготовку провести в соответствии с разделом 5.1.		

6.4. Точки и периодичность смазки узлов и механизмов протравливателя приведена в табл. 12.

Таблица 12.

Таблица смазки

Номер позиции на схеме смазки (заправки)	Наименование точек смазки	Наименование, марка и обозначение стандарта на смазочные материалы и жидкости				Количество точек смазки	Периодичность смазки	
		Смазка при температуре		Заправка при эксплуатации	Смазка при хранении		основные	заменители
		от -40 до +5	от +5 до +50					
	Подшипник нижней опоры шнека		литол-24 ГОСТ 21150-87	0,03		1	ТО-1	
	Ось поворота задних колес		Солидол ГОСТ 4266-76 или 1033-79	0,03		1	ТО-1	

6.5. Консервация протравливателя.

Консервация протравливателя включает перечень работ, изложенных в табл. 10. При длительном хранении протравливателя в неотапливаемом помещении в зимнее время необходимо исключить наличие остатков жидкости в баке, насосе, фильтре и гидрокommуникациях во избежание размораживания составных частей. Для ликвидации остатков жидкости необходимо слить остатки рабочей жидкости из бака, включить привод насоса-дозатора и прокачать воздухом коммуникации.

Расконсервация протравливателя включает перечень работ, изложенных в табл. 11.

Срок переконсервации - 1 год.

7. Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению.

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в табл. 13.

Таблица 13.

Неисправности, внешнее проявление	Методы устранения
1. Не горят лампочки пульта управления: а) перегорела лампочка; б) автоматический выключатель отключает протравливатель.	а) заменить лампочку; б) устранить причины проблемы, определив их путем поочередного включения всех механизмов.
2. Не включается двигатель: а) выключено тепловое реле; б) неисправна катушка магнитного пускателя; в) нет контакта в кнопках управления;	а) включить тепловое реле, выяснив предварительно причины перегрузки двигателя; б) заменить катушку магнитного пускателя; в) зачистить контакты или заменить кнопку.
3. Двигатель не вращается и гудит: а) отсутствует напряжение на одной из фаз б) вал двигателя заблокирован	а) проверьте контакты в магнитном пускателе и автоматическом выключателе; б) разблокируйте вал.
4. Перегрев двигателя а) перекос фаз в системе электропитания; б) отсутствует напряжение на одной из фаз.	а) проверить напряжение на каждой паре фаз; б) проверить напряжение электропитания.
5. Горит лампочка «Перегрузка»: а) сработало тепловое реле б) неисправность кнопки аварийной остановки	а) выяснить причину срабатывания теплового реле, устранить ее и разблокировать реле; б) проверить кнопку и при необходимости – заменить.
6. Насос не подает жидкость: а) засорены клапаны насоса; б) подсос воздуха в линии всасывания; в) засорение фильтра линии всасывания.	а) клапаны извлечь и промыть; б) проверить герметичность линии всасывания; в) извлечь и промыть фильтрующий элемент.
7. Ухудшилось качество обработки семян; при визуальном осмотре видна неравномерность покрытия семян пестицидом.	а) проверьте состояние распылителя, при выходе его из строя – замените; б) проверьте настройку протравливателя по жидкости и фактическую подачу семян.

8. Правила хранения.

8.1. Не допускается хранить протравливатель в помещениях, содержащих (выделяющих) агрессивные пары и газы.

8.2. Протравливатель ставят на межсменное, кратковременное или длительное хранение сразу после окончания работ.

8.3. Межсменное хранение (перерыв в работе до 10 дней).

8.3.1. Протравливатель необходимо хранить на мех. дворе хозяйства, зерноскладе или зернотоке.

8.3.2. Бак, рукава и элементы гидравлической системы должны быть тщательно очищены от остатков ядохимикатов.

8.3.3. Горловина бака должна быть плотно закрыта крышкой.

8.4. Кратковременное хранение (перерыв в работе от 10 до 60 дней).

8.4.1. Выполнить мероприятия п. 8.3.

8.4.2. Протравливатель необходимо промыть с использованием моющих средств (рекомендуется раствор кальцинированной соды).

8.4.3. Протравливатель необходимо хранить на ровных площадках, предотвращающих самопередвижение, изгиб и перекос рамы.

8.5. Длительное хранение (перерыв в работе более 60 дней).

8.5.1. Длительное хранение протравливателя должно осуществляться под навесом или в закрытых помещениях.

8.5.2. Выполнить мероприятия п. 8.4.

8.5.3. Рекомендуется демонтаж насоса и хранение его на складе.



Внимание! При хранении протравливателя при отрицательных температурах необходимо обеспечить отсутствие жидкости в насосе, фильтре, регуляторе потока и гидрокommunikациях.

8.6. Правила утилизации протравливателя.

8.6.1. Протравливатель не содержит каких-либо веществ и компонентов, способных причинить вред здоровью человека или окружающей среде.

8.6.2. Протравливатель изготовлен из полностью перерабатываемых или утилизируемых материалов.

8.6.3. Протравливатель подлежит утилизации после истечения срока службы путем поузловой (детальной) разборки, с последующей сортировкой по виду материала для вторичной переработки, как лом черных металлов и пластмасс.

8.6.4. Для утилизации протравливателя рекомендуется пользоваться услугами организаций, уполномоченных выполнять такие работы.

9. Комплектность.

9.1. Протравливатель отпускается заказчику в собранном (комплектном) виде одним упаковочным местом.

9.2. В комплект поставки протравливателя входят следующие составные части:

- а) протравливатель в сборе -1 шт.;
- б) комплект ЗИП -1 шт.;
- в) руководство по эксплуатации с гарантийным талоном -1 шт.

9.2. В состав комплекта ЗИП входят запасные части и принадлежности, перечисленные в табл. 14.

Таблица 14.

Обозначение	Наименование	Где применяется	Кол-во, шт.
-	Хомут винтовой 16x27 мм из нержавеющей стали	Гидросистема	3
-	Стакан мерный емкостью 2 л	Настройка системы дозирования	1
-	Розетка настенного монтажа	Подключение к сети 380 В	1
СКЛ 11	Лампа, 24 В, цвет желтый	Пульт управления	1

9.3. В дополнительную комплектацию по требованию заказчика входят следующие узлы, запасные части и принадлежности:

- силовой электрический кабель;
- спецодежда и средства индивидуальной защиты;
- электронный расходомер рабочей жидкости с выводом информации на дисплей;
- другие запасные части.

10. Свидетельство о приемке.

Протравливатель семян

наименование изделия

ПС-5Ф

обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 790090821.004-2008 и признан годным для эксплуатации.

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»: сертификат соответствия № ТС ВУ/112 02.01.042 01938, срок действия по 25.12.2023, выдан аккредитованным органом по сертификации с/х техники и тракторов ГУ «Белорусская МИС».

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
Предприятия

обозначение документа,
по которому производится поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Заказчик
(при наличии)

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

11. Гарантийные обязательства.

11.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие протравливателя требованиям технических условий ТУ ВУ 790090821.004–2008 при соблюдении заказчиком (потребителем) правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации протравливателя 24 месяца. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию и соответствующей отметки потребителем в гарантийном талоне.

11.3. Претензии по качеству осуществляются согласно законодательству Республики Беларусь и Постановлению Совета Министров Республики Беларусь № 952 от 27 июня 2008г. "О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования" и Указу Президента Республики Беларусь № 186 от 27 марта 2008 г. «О некоторых мерах по повышению ответственности за качество отечественных товаров».

ООО «РЕМКОМ»
ул. Иванова, 3, г. Горки, Могилевская обл.
Тел./факс: +375 (2233) 7-00-91, 7-33-77, 7-05-74

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

1. Протравливатель семян _____ ПС-5Ф _____
наименование, тип и марка изделия

2. _____
число, месяц и год выпуска

3. _____
заводской номер изделия

Изделие полностью соответствует ТУ ВУ 790090821.004–2008.

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 24 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию и соответствующей отметки потребителем в гарантийном талоне.

Начальник ОТК предприятия _____
М.П. _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

1. Дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя: _____

(Ф.И.О., должность) _____ (подпись)
М.П.

2. Дата продажи изделия продавцом: _____

(Ф.И.О., должность) _____ (подпись)
М.П.

Дата продажи изделия продавцом: _____

(Ф.И.О., должность) _____ (подпись)
М.П.

3. Дата ввода изделия в эксплуатацию _____

(Ф.И.О., должность) _____ (подпись)
М.П.

12. Транспортирование.

12.1. Транспортирование протравливателя осуществляется автомобильным транспортом в соответствии с «Правилами перевозок грузов» (М: Транспорт, 1983), «Техническими условиями погрузки и крепления грузов» (М: Транспорт, 1981) и «Общими правилами перевозок грузов транспортом».

12.2. Транспортные средства для перевозки, способы и средства погрузки и разгрузки протравливателя должны обеспечивать сохранность продукции при транспортировании.

13. Сведения о содержании драгоценных металлов.

В составе протравливателя ПС-5Ф («Фермер») драгоценные металлы отсутствуют.

Насос SHURflo 2088-474-144

Паспорт



Взаимозаменяемость насоса

Аналог	Марка
SeaFlo	SFDP2-035-045-33 (24B)

1. Общие сведения.

1.1. Руководство по эксплуатации предназначено для описания насоса и его составных частей, правил эксплуатации и хранения, технического обслуживания, возможных неисправностей и методов их устранения.

1.2. Насос предназначен для перекачки жидкостей, включая химически агрессивных.

1.3. Насос может работать со всеми пестицидами (ядохимикатами), применяемыми в сельском хозяйстве в виде растворов, эмульсий и суспензий.

2. Устройство и работа насоса.

2.1. Общий вид насоса представлен на рис.1.



Рис. 1. Насос.

1 – электродвигатель; 2 – насос; 3 – предохранительное устройство; 4 – патрубок линии нагнетания; 5 – патрубок линии всасывания; 6 – выключатель; 7 – опора; 8 – регулировочный винт; 9 – провода силового электропитания; 10 – кронштейн опорный.

Жидкость из бака подводится со стороны патрубка 5 (рис.1). Рекомендуется в линии всасывания устанавливать фильтр, который обеспечит отсутствие твердых примесей в рабочей жидкости. Насос оборудован тарельчатыми клапанами, которые могут засоряться твердыми примесями, что приводит к отказам в работе. Подача жидкости под давлением осуществляется с помощью трех мембран, расположенных в головке насоса. Привод осуществляется от

электродвигателя 1, смонтированного на опорном кронштейне 10. При достижении максимального давления жидкости в линии нагнетания насос отключается предохранительным устройством 3. Максимальное рабочее давление можно регулировать с помощью винта 8.

3. Технические характеристики насоса.

3.1. Технические характеристики насоса приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристика	Ед. изм.	Значение
Тип насоса	-	диафрагменный
Тип привода	-	электродвигатель, пост. ток, 24 В
Производительность насоса, не более	л/мин	11,4
Максимальное рабочее давление	МПа	0,34
Максимальная температура рабочей жидкости	°С	54
Присоединительные размеры патрубков	-	1/2"
Потребляемая мощность, не более	Вт	75,0
Масса	кг	2,3
Максимальная высота всасывания	м	3,1

4. Требования безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: "Риск поражения электрическим током."

Этот насос поставляется с заземляющим соединителем. Для уменьшения риска поражения электрическим током убедитесь в правильности заземления. Чтобы предотвратить поражение электрическим током обесточьте насос перед тем, как начать любое сервисное обслуживание. В случае отказа насоса корпус и/или перекачиваемая жидкость могут нести высокое напряжение к компонентам, которые обычно рассматривают безопасными.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: "Кратковременный режим" определен как: работа и/или частое включение в период времени, который заставит насос достигать своих максимальных тепловых пределов. При достижении максимального теплового предела насосу нужно позволить остыть до окружающей температуры перед продолжением работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ используйте насос для перекачивания огнеопасных жидкостей, а также при взрывоопасных условиях. Искра от щёток двигателя, выключателя или нагревание насоса от применения в ненадлежащих условиях могут стать причиной взрыва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ используйте насос для перекачивания неподходящих жидкостей. В противном случае, может произойти утечка. Насосы, перекачивающие опасные или горячие (максимальная температура 76°С только для технологии Viton™) жидкости, должны находиться в вентилируемом месте, чтобы избежать возможного вредного воздействия жидкости/паров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ используйте насос при давлении, которое заставляет насос превышать соответствие току, обозначенное на заводской табличке. Насосы оснащены тепловыми прерывателями для предотвращения нагревания. Как только температура насоса изменится до надлежащих пределов, тепловой прерыватель автоматически переключится и насос продолжит работать.

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (если насос им оснащен) Датчик давления срабатывает от давление на выходе насоса и прерывает его работу вне заданного диапазона, обозначенного на насосе. Когда давление на выходе понижается ниже предопределенного предела (как правило на 1-1.4 бара меньше, чем давление отключения), срабатывает выключатель, и насос

будет работать до отключения высоким давлением. Давление отключения установлено в соответствии со стандартами калибровки завода-изготовителя (См. техническую спецификацию насоса).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное регулирование датчика давления, может вызвать серьезную перегрузку или преждевременный отказ. Поломки насоса из-за неподходящего регулирования датчика давления не будут являться гарантийным случаем.

5. Подготовка к работе, правила эксплуатации.

- Насосы оснащены функцией самовсасывания. Величина горизонтального и вертикального самовсасывания меняется в зависимости от вязкости жидкости и характеристики насоса (см. табл.1).

- Насос должен быть расположен в сухом месте с хорошей вентиляцией. При установке насоса в закрытом месте может дополнительно понадобиться монтаж системы охлаждения или теплоотвода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ устанавливайте насос вблизи нетермостойких пластмасс, пластика или горючих материалов. Температура корпуса насоса может превысить 120°C.

- Насос может быть установлен в любом положении. Однако, устанавливая насос вертикально верхняя крышка насоса должна быть внизу, чтобы в случае утечки жидкость не попала в двигатель.

- Закрепите насос на резиновых ножках. НЕ пережимайте затягивание крепежа, уменьшая их способность изолировать вибрацию/шум.

- Используйте гибкие шланги высокого давления, совместимые с жидкостью, для подключения ко входу/выходу насоса. Шланг должен быть диаметром 3/8" или 1/2" [10 или 13 мм] и длиной минимум 46 см для уменьшения нагрузки на фитинги и уменьшения шума. Соединяйте шланги по короткому маршруту и избегайте острых изгибов и петель.

- Рекомендуются установка фильтра 50 микрон на входе насоса для исключения попадания загрязнений внутрь, что может стать причиной остановки и/или поломки насоса. Такие поломки не являются гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ: не рекомендуется использование металлических фитингов или твердой трубы для присоединения ко входу/выходу насоса. Используйте стандартные пластмассовые фитинги.

- 3/8" порт (female) тип NPT: В некоторых случаях может понадобиться небольшое количество подходящего резьбового заполнителя. Не перетягивайте соединители. Максимальный вращающий момент 5 Нм.

- 1/2" штуцер (male) резьбовой: предполагается использование углового фитинга с использованием уплотнительного материала (например, ФУМ ленты) при ручном затягивании. Стандартные 1/2" фитинги типа NPT могут быть использованы с максимальным вращающим моментом до 5 Нм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Резьбовые заполнители и тефлоновые ленты могут действовать как смазка, помогая повреждению корпуса насоса или резьбового соединения из-за чрезмерно затягивания. Будьте аккуратны и внимательны при использовании соединительных уплотнителей. Кроме того, эти материалы могут попасть внутрь насоса, что может стать причиной его повреждения, которые не подпадают под гарантийные обязательства.

Электрика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работы с электричеством должны выполняться квалифицированными специалистами.

- Неподходящий рабочий цикл и/или частое включение/выключение насоса могут стать причиной перегрева и могут привести к преждевременной поломке насоса.

- Подключение насоса всегда должно быть в индивидуальной цепи с двух-позиционным переключателем и предохранителем, значение тока которого соответствует значению, указанному на насосе.

6. Ремкомплекты

Для насосов существуют ремкомплекты, показанные на рис. 2.

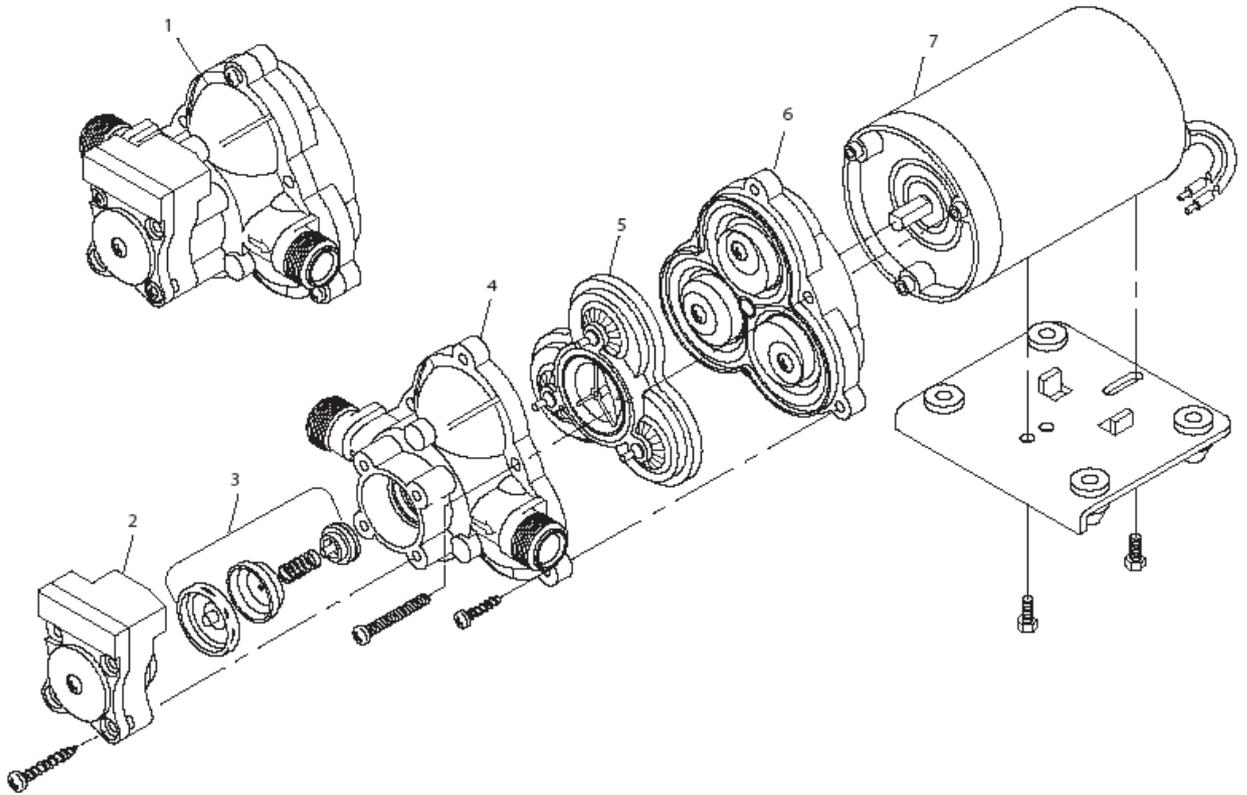


Рис. 2. Запасные части к насосу 2088-474-144.

- 1 Головная крышка насоса в сборе
- 2 Переключатель давления
- 3 Обратный клапан с сборе
- 4 Головная крышка
- 5 Клапан в сборе
- 6 Диафрагма в сборе
- 7 Привод
- 8 Двигатель
- 9 Дифференциальный перепускной клапан Вурасс
- 10 Корпус диафрагмы

1	2	3	4	5	6	7
Головная крышка насоса в сборе	Переключатель давления	Обратный клапан с сборе	Головная крышка	Клапан в сборе	Диафрагма в сборе	Двигатель
94-236-20	94-230-35	94-237-00	94-231-30	94-232-00	94-238-03	11-187-00

7. Неисправности и их причины

7.1. Насос не включается:

- ✓ Предохранитель или УЗО
- ✓ Питание ($\pm 10\%$), контакты
- ✓ Переключатель давления, напряжение на переключателе
- ✓ Выпрямитель, насос открыт, заземление
- ✓ Двигатель насоса заблокирован

7.2. Насос не перекачивает жидкость:

- ✓ Закончилась перекачиваемая жидкость
- ✓ Клапан разорван или защемлен
- ✓ Повреждена диафрагма (есть протечки внизу насоса)


7.3. Насос не выключается: (для насосов, оснащенных переключателем давления)

- ✓ Выход насоса перекрыт и нет протечек
- ✓ Воздушные пробки
- ✓ Питание ($\pm 10\%$)
- ✓ Засорение входного/выходного патрубка
- ✓ Крепежные винты корпуса насоса
- ✓ Срабатывание переключателя давления

7.4. Шумная / неравномерная работа:


- ✓ Туго затянуты крепежные винты, поэтому резиновые прокладки не амортизируют
- ✓ Крепежные винты корпуса насоса

Органы управления теплового реле

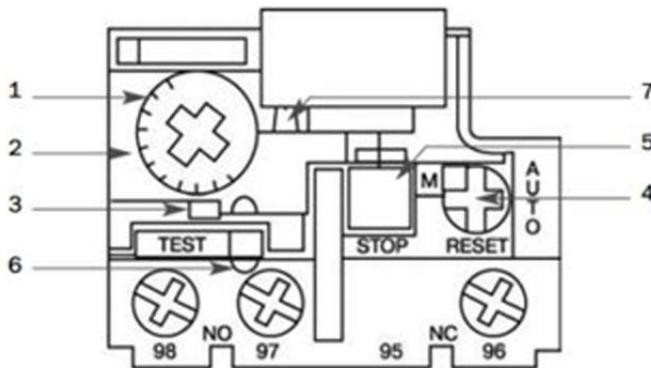


Конструкция электротепловых реле допускает возможность регулировки установок. Для изменения установки срабатывания электро-теплового реле открыть прозрачную крышку (1) над диском регулировки установки. Установить необходимый ток установки срабатывания реле вращением диска (2), совмещая значение тока (в амперах) на шкале с отметкой на корпусе. Для предотвращения несанкционированного изменения установки крышка может быть опломбирована (6). После открытия прозрачной крышки можно изменить режим повторного включения поворотом переключателя синего цвета "RESET" (4).


Ручное повторное включение

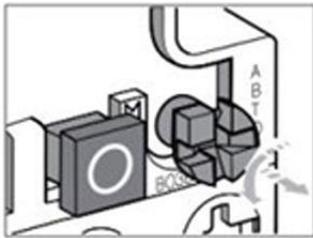

Автоматическое повторное включение

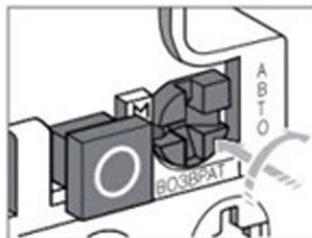


При повороте влево переключатель выводится из зацепления и переходит в режим кнопки, при нажатии на которую осуществляется ручное повторное включение. При нажатии на переключатель и повороте вправо выполняется режим автоматического повторного включения. Переключатель остается в положении автоматического повторного включения до принудительного возврата в положение ручного повторного включения.

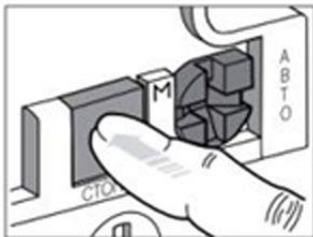


При закрытии крышки переключатель блокируется. Функция "Остановка" приводится в действие нажатием кнопки красного цвета "STOP" (5). При нажатии этой кнопки размыкаются контакты.

Тестирование

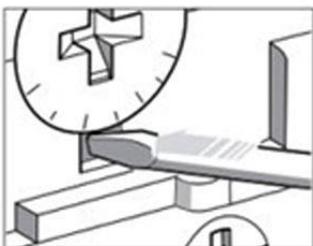

Индикатор срабатывания

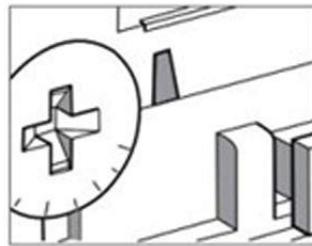

Функция "Тестирование" приводится в действие нажатием отверткой на кнопку красного цвета "TEST" (3). Нажатие этой кнопки имитирует срабатывание реле при перегрузке - изменяет положение размыкающих и замыкающих контактов и включает индикатор срабатывания (7).



Предлагаем Вам ознакомиться с другими изделиями нашей компании.

Замечания и предложения



Видео по настройкам датчиков уровней (таблица стр.18).

Каталог узлов и деталей



Загорелась «Перегрузка». Определяем сработавшее тепловое реле.